Νότια όψη

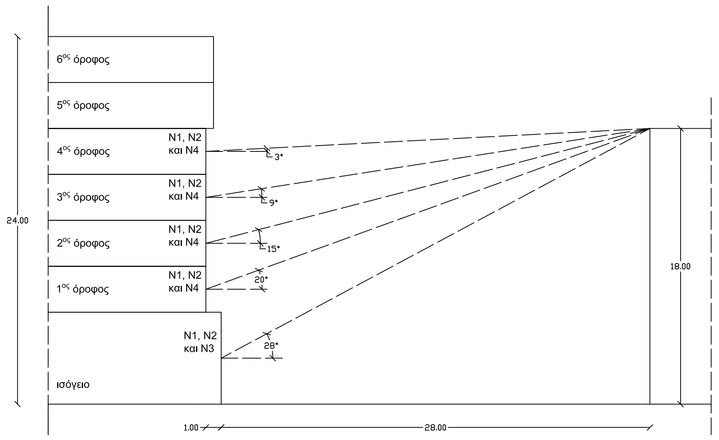

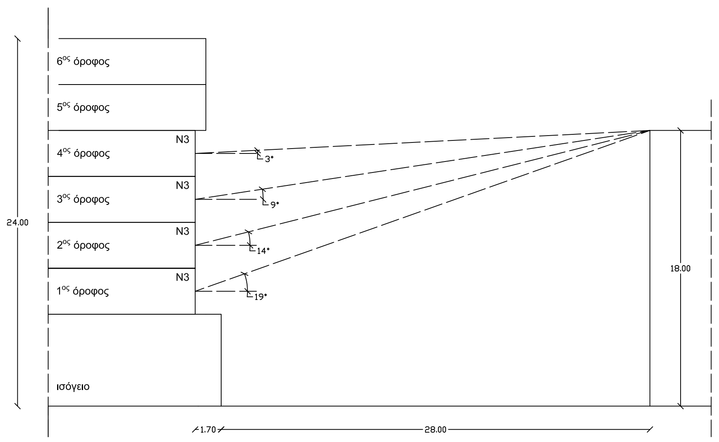

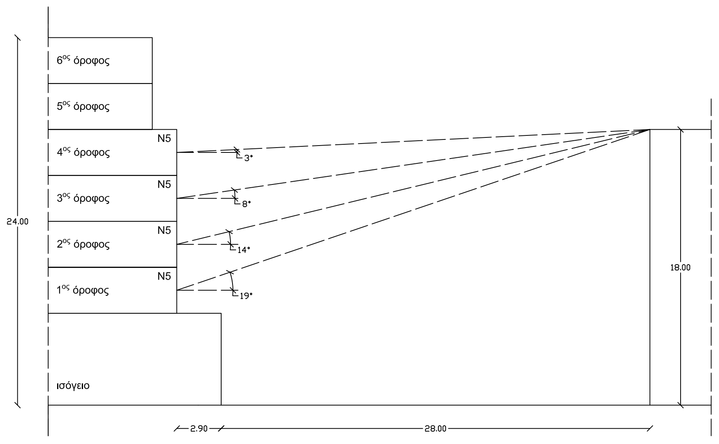

Ανατολική όψη

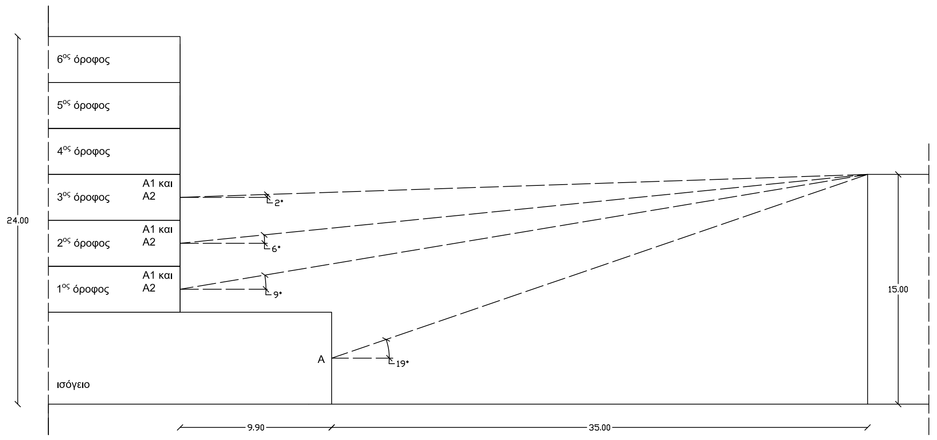

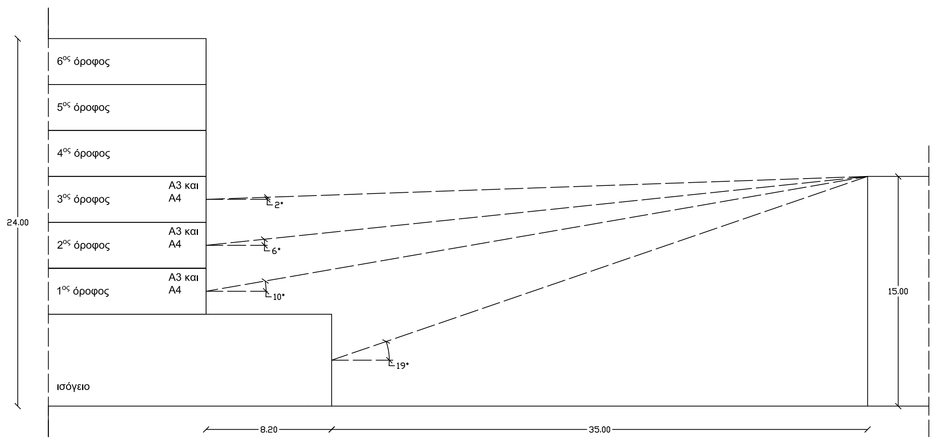

Δυτική όψη

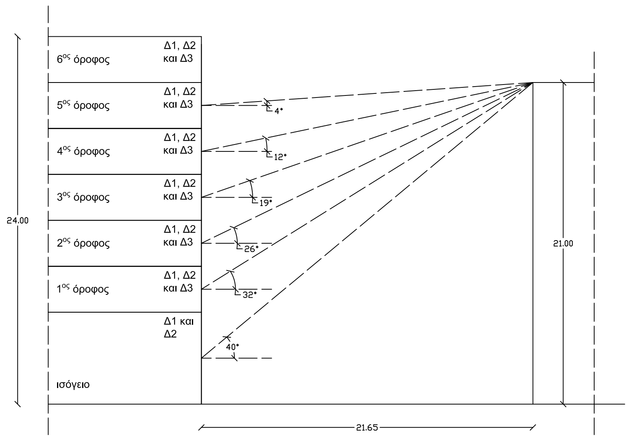

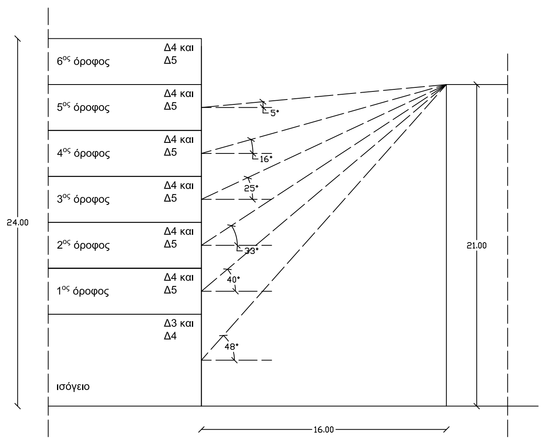

Βόρεια όψη

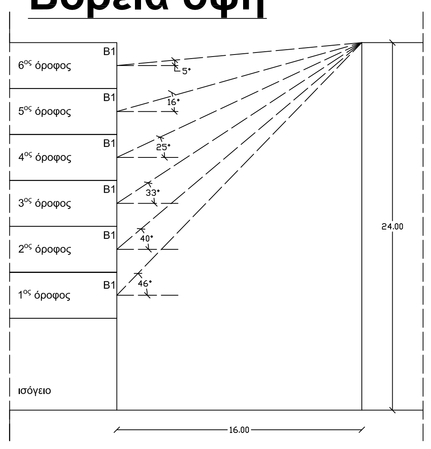

όροφος	κούφωμα	προσανατολισμός	γωνία μακρινού εμποδίου	F_{sw} θέρμανσης	F_{sw} ψύξης
ισόγειο	Ν1	170	28	0.66	0.97
	Ν2	170	28	0.66	0.97
	Ν3	170	28	0.66	0.97
	Α1	80	19	0.83	0.86
	Δ1	260	40	0.55	0.74
	Δ2	260	40	0.55	0.74
	Δ3	260	48	0.51	0.67
	Δ4	260	48	0.51	0.67
1ος	Ν1	170	20	0.85	0.98
	Ν2	170	20	0.85	0.98
	Ν3	170	20	0.85	0.98
	Ν4	170	20	0.85	0.98
	Ν5	170	20	0.85	0.98
	Α1	80	10	0.93	0.93
	Α2	80	10	0.93	0.93
	Α3	80	10	0.93	0.93
	Α4	80	10	0.93	0.93
	Δ1	260	32	0.62	0.81
	Δ2	260	32	0.62	0.81
	Δ3	260	32	0.62	0.81
	Β1	350	46	0.56	0.81
	Δ4	260	40	0.55	0.74
	Δ5	260	40	0.55	0.74
2ος	Ν1	170	15	0.91	0.99
	Ν2	170	15	0.91	0.99
	Ν3	170	15	0.91	0.99
	Ν4	170	15	0.91	0.99
	Ν5	170	15	0.91	0.99
	Α1	80	4	0.96	0.96
	Α2	80	4	0.96	0.96
	Α3	80	4	0.96	0.96
	Α4	80	4	0.96	0.96
	Δ1	260	26	0.71	0.85
	Δ2	260	26	0.71	0.85
	Δ3	260	26	0.71	0.85
	Β1	350	40	0.66	0.82
	Δ4	260	33	0.61	0.80
	Δ5	260	33	0.61	0.80
3ος	Ν1	170	9	0.96	0.99
	Ν2	170	9	0.96	0.99
	Ν3	170	9	0.96	0.99
	Ν4	170	9	0.96	0.99
	Ν5	170	9	0.96	0.99
	Α1	80	2	0.99	0.99
	Α2	80	2	0.99	0.99
	Α3	80	2	0.99	0.99
	Α4	80	2	0.99	0.99
	Δ1	260	19	0.82	0.88
	Δ2	260	19	0.82	0.88
	Δ3	260	19	0.82	0.88
	Β1	350	33	0.66	0.84
	Δ4	260	25	0.72	0.85
	Δ5	260	25	0.72	0.85
4ος	Ν1	170	3	0.99	1.00
	Ν2	170	3	0.99	1.00
	Ν3	170	3	0.99	1.00
	Ν4	170	3	0.99	1.00
	Ν5	170	3	0.99	1.00
	Α1	80	0	1.00	1.00
	Α2	80	0	1.00	1.00
	Α3	80	0	1.00	1.00
	Α4	80	0	1.00	1.00
	Δ1	260	12	0.91	0.93
	Δ2	260	12	0.91	0.93
	Δ3	260	12	0.91	0.93
	Β1	350	25	0.97	0.86
	Δ4	260	16	0.86	0.90
	Δ5	260	16	0.86	0.90
5ος	Ν1	170	0	1.00	1.00
	Ν2	170	0	1.00	1.00
	Ν3	170	0	1.00	1.00
	Ν4	170	0	1.00	1.00
	Α1	80	0	1.00	1.00
	Α2	80	0	1.00	1.00
	Α3	80	0	1.00	1.00
	Α4	80	0	1.00	1.00
	Δ1	260	4	0.97	0.98
	Δ2	260	4	0.97	0.98
	Δ3	260	4	0.97	0.98
	Β1	350	16	0.98	0.89
	Δ4	260	5	0.97	0.97
	Δ5	260	5	0.97	0.97
6ος	Ν1	170	0	1.00	1.00
	Ν2	170	0	1.00	1.00
	Ν3	170	0	1.00	1.00
	Ν4	170	0	1.00	1.00
	Α1	80	0	1.00	1.00
	Α2	80	0	1.00	1.00
	Α3	80	0	1.00	1.00
	Α4	80	0	1.00	1.00
	Δ1	260	0	1.00	1.00
	Δ2	260	0	1.00	1.00
	Δ3	260	0	1.00	1.00
	Β1	350	5	0.99	0.96
	Δ4	260	0	1.00	1.00
	Δ5	260	0	1.00	1.00

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ,
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΠΟΛΥΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 6 ΟΡΟΦΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΘΕΣΗ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 100, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ:

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Α.ΓΑΓΛΙΑ, Κ. ΛΑΣΚΟΣ

ΣΤΑΤΙΚΑ:

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ:

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΓΩΝΙΕΣ ΣΚΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΜΑΚΡΥΝΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ENAK 6

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200

ΚΩΔ. ΜΕΛ.

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οκτώβριος 2010

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ